



ELEKTROINSTALACE

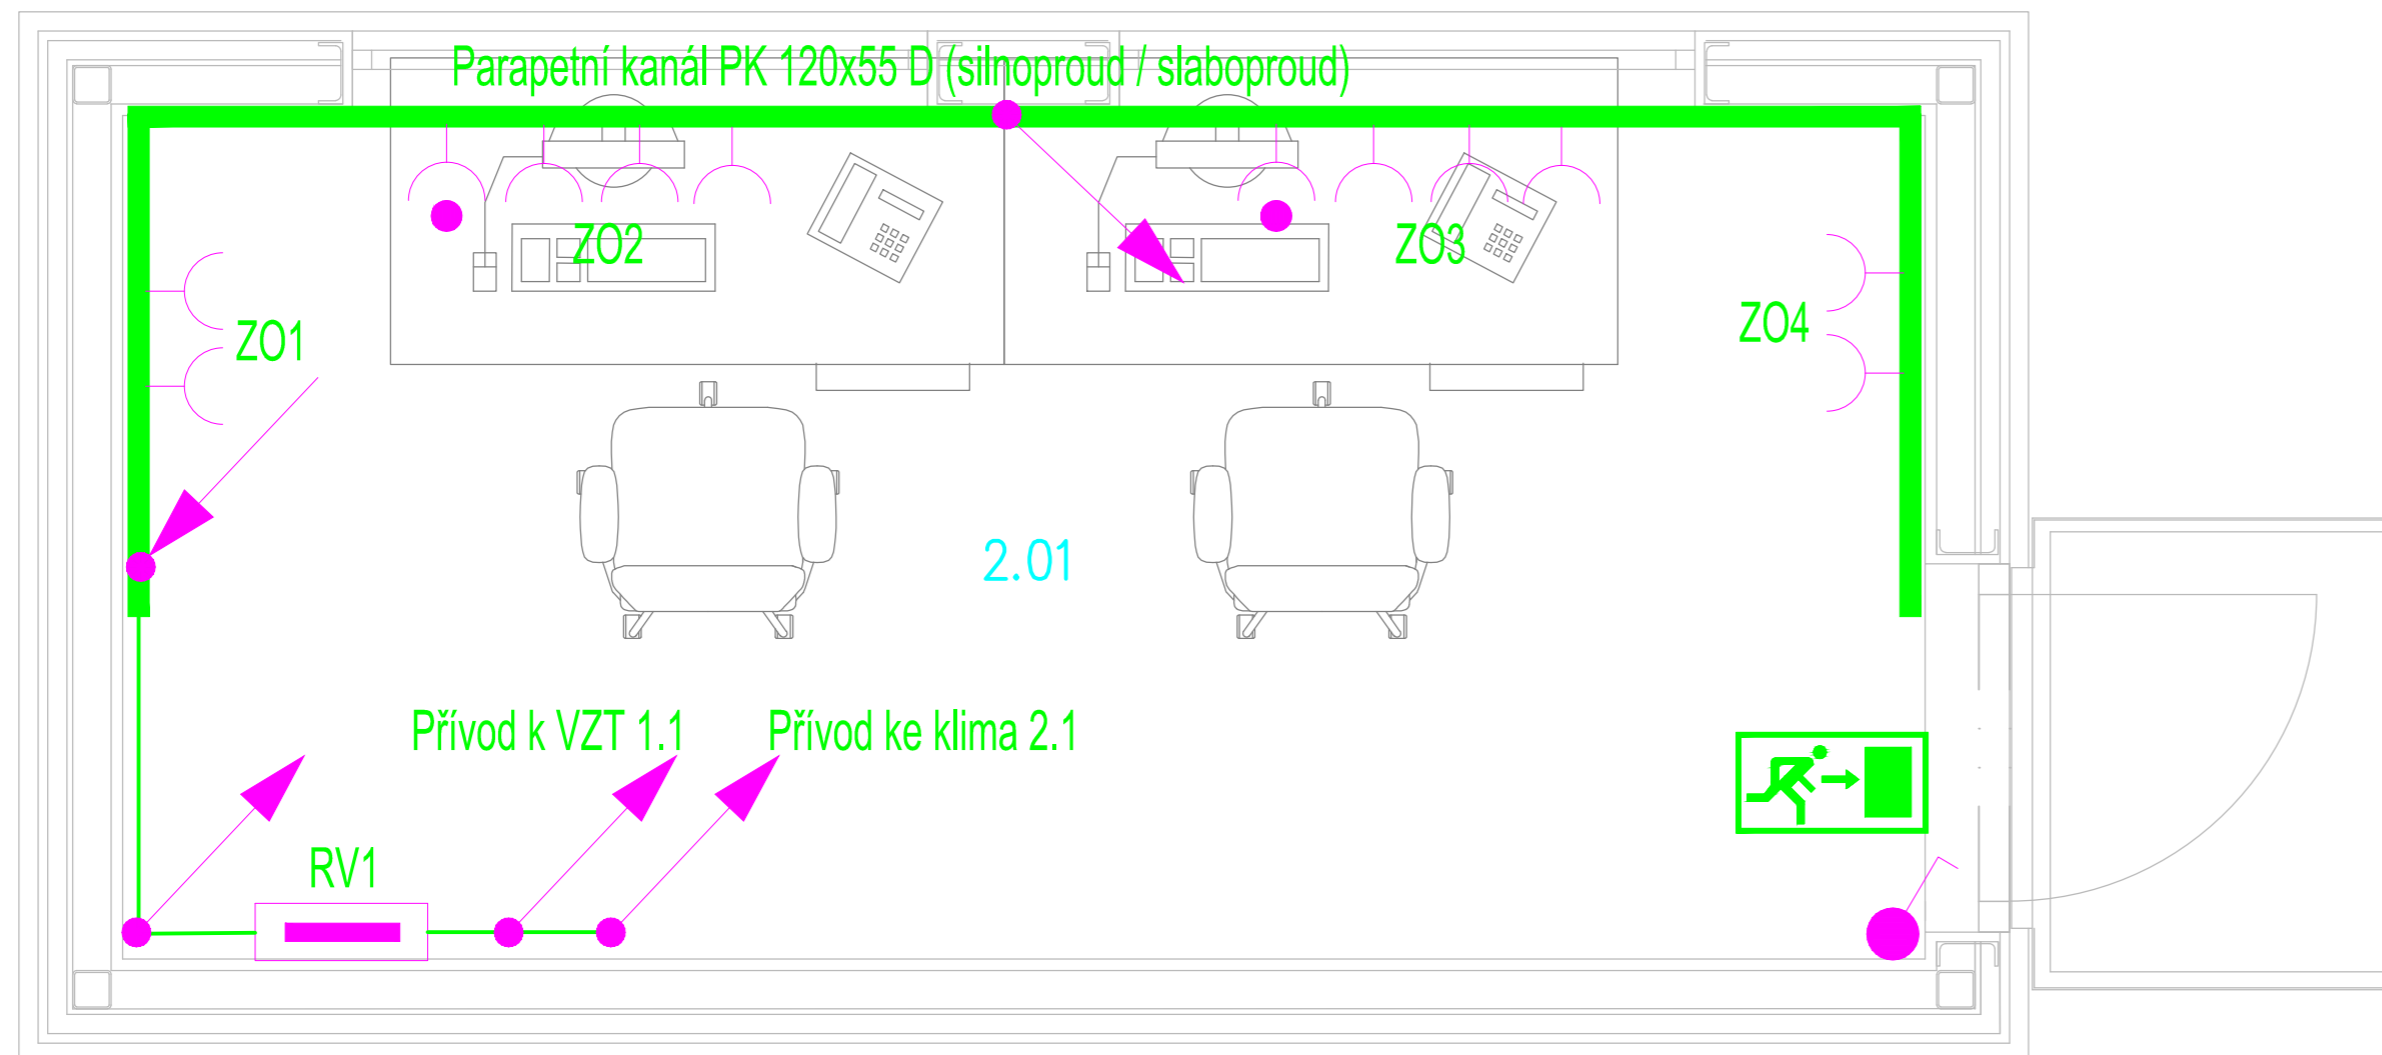

LEGENDA

	ROZVÁDĚČ
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 01, 230V/10A, IP44
	INTENZITA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
	INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ LEDKOVÉ, TREVOS PSV ROMA LED 3410/840 OP
	NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, S VESTAVNÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM T=60min.
	NOUZOVÉ VESTAVNÉ SVÍTIDLO 1W, T=60min
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20, SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ TŘÍDY "D" (TYPE 3)
	STOUPACÍ VEDENÍ (DO VYŠŠÍHO / NIŽŠÍHO PATRA)
	STOUPACÍ VEDENÍ (DO NIŽŠÍHO / VYŠŠÍHO PATRA)

OSVĚTLENÍ

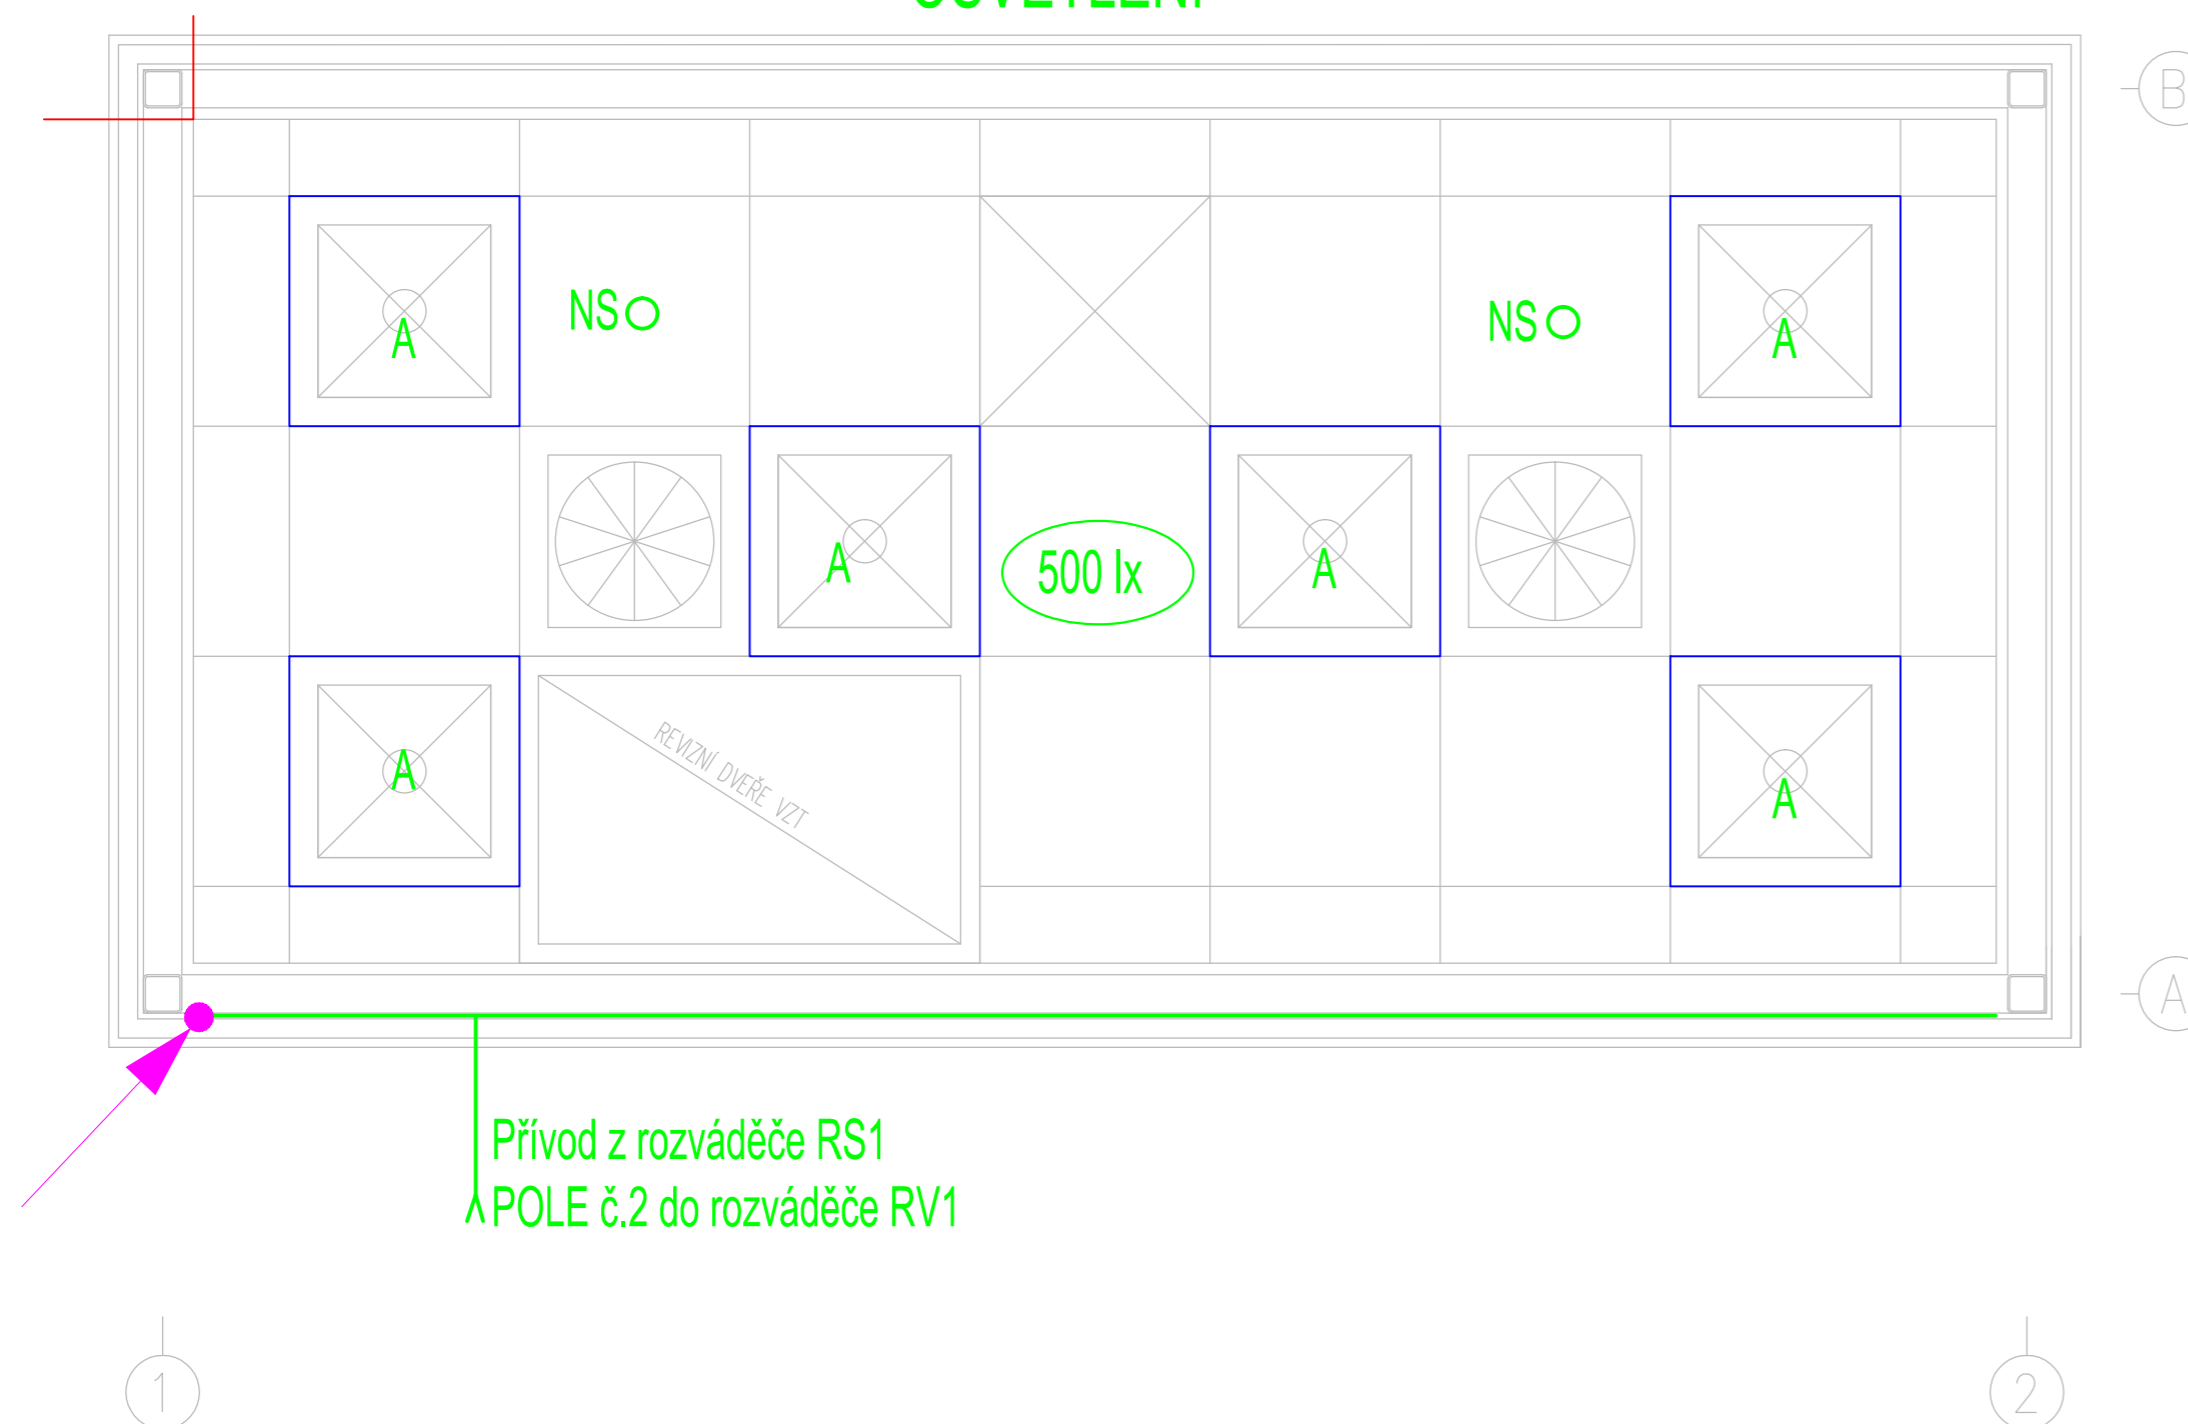

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
±0,000 = HORNÍ HRANA PODLAHY

	Milan Dedek	Jaroslav Šmerda	Bc. Lukáš Musil	11/2024	A0
POPIS / DESCRIPTION:	ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL / CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.
<div><div> KOVOPROJEKTA ENGINEERS & CONTRACTORS</div></div>					
INVESTOR/OWNER: Synthesia, a.s.	JEDNOTKA/UNIT: SO 01 VELÍN D.1.4.7. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČ. BLESKOSVODŮ			POŘ.Č./SER. No:	
				A4: 4	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA/JOB: Rekonstrukce velínu a ASŘTP x MaR centrovek Bowas, E11	NÁZEV VÝKRESU/DOCUMENT NAME: ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ			VÝTISK Č./COPY No:	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION STAGE: PRO POVOLENÍ STAVBY S NÁLEŽITOSTMI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO / SCALE: 1:20	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU/DOCUMENT No:			REV. A0
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET.					