



ŘEZ A-A

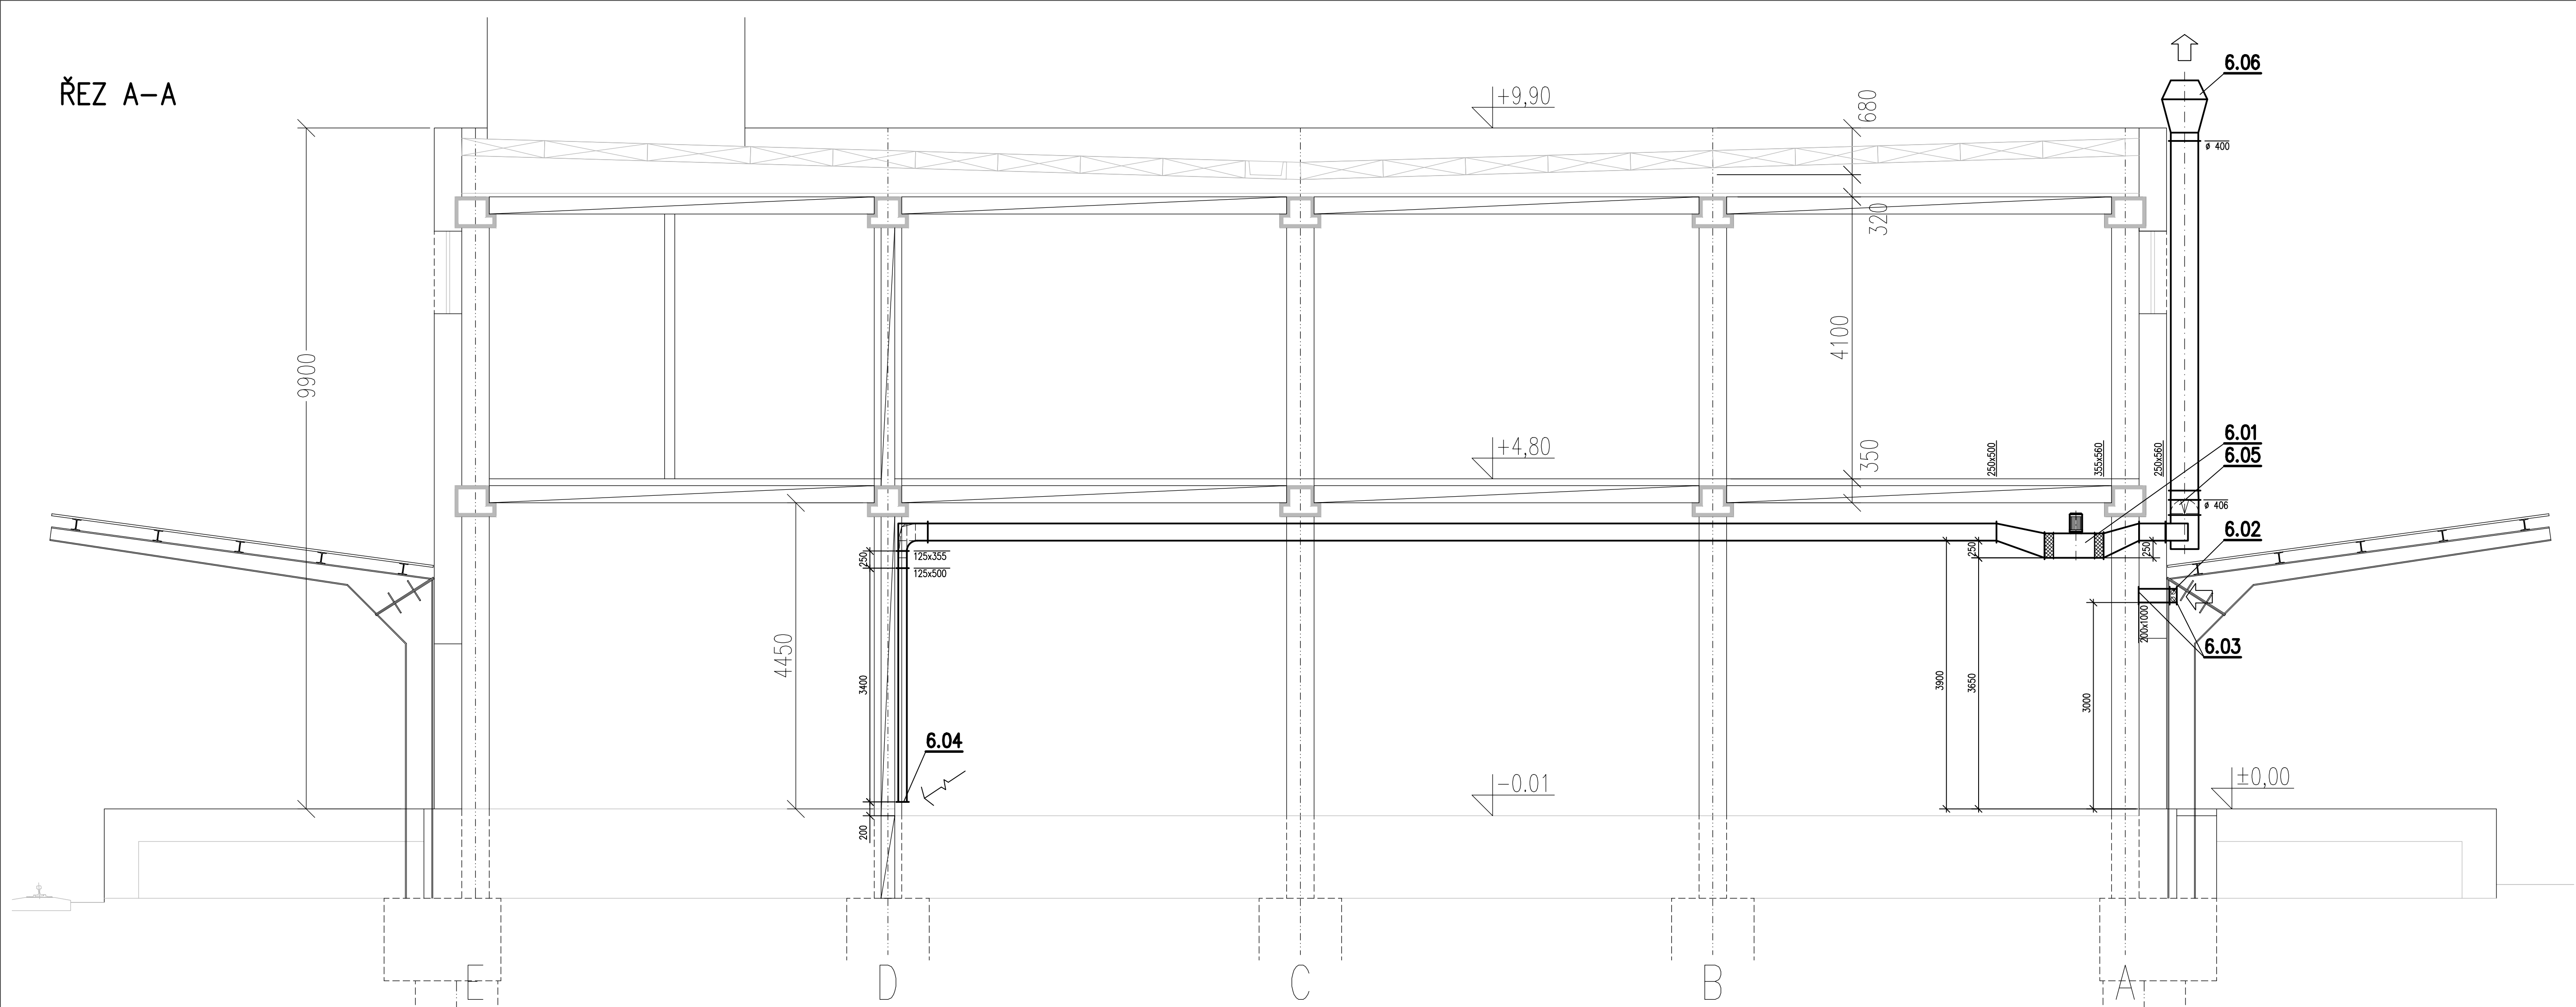


POZNÁMKA

2400	MNOŽSTV PŘÍVÁDOVÉHO VZDUCHU V m ³ /h
M ± 35	ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
+50 m ³ /h	
2400	MNOŽSTV ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m ³ /h
M ± 35	ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
-50 m ³ /h	
	MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚS 3 M
	POTŘEBÍ VYBÍT DOSTATEČNÝ POČET VOLNÝCH PŘÍRUB
	NUTNO ZAJISTIT VODIVÉ ELEKTRIKÉ PROPODÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A ZAŘÍZENÍ (POMOCÍ VĚŠAČOVÝCH PODLAŽEK)
	JEDNOTKY A VENTILÁTORY PŘÍJNĚ ULOŽIT, PŘÍP. ZÁVĚSÍ, ROVNĚŽ OSTATNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ABY NEDOCHEZLO K PŘENOSU VIBRACÍ DO KONSTRUKCE (SLEKTEČNÍ, OBLÁSKY S CÍMUKO APDO.)
RHH	ROVNÁ HORNÍ HRANA POTRUBNÍHO DÍLU
RSH	ROVNÁ SPODNÍ HRANA POTRUBNÍHO DÍLU
	DNA STOLPČEK PROVĚST VODOVODNÁ
	VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOCHOPNÉHO ZAŘÍZENÍ DO KÓTY ±0.000
	PROVEDENÍMSELNÉ ROZVODY A TRAS MUSE BÝT PŘE ZADÁNÍM DO VÝROBY A OBJEDNÁVÁNÍ OVĚŘENA NA STAVĚ, V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI NEMO KOLIZE SE STAVBOU NEMO JINOU PROFESÍ SE, LODOVATĚ PŮVON KONSTATOVAT PROJEKTAŘEM A POTŘEBE NEMO ZAŘÍZENÍ OBJEDNAT A ZADAT AŽ PO VÝŠNÍ KONFLIKTU, NEBUDU—U TAKTO POSTUPOVÁNÍ, NESE LODOVATĚ VĚŠKERE NAKLADY PŘÍPÁDNÝCH VĚCERACÍ
	POTŘEBE ZAŘÍZENÍ

TYPICKÝ ŘEZ

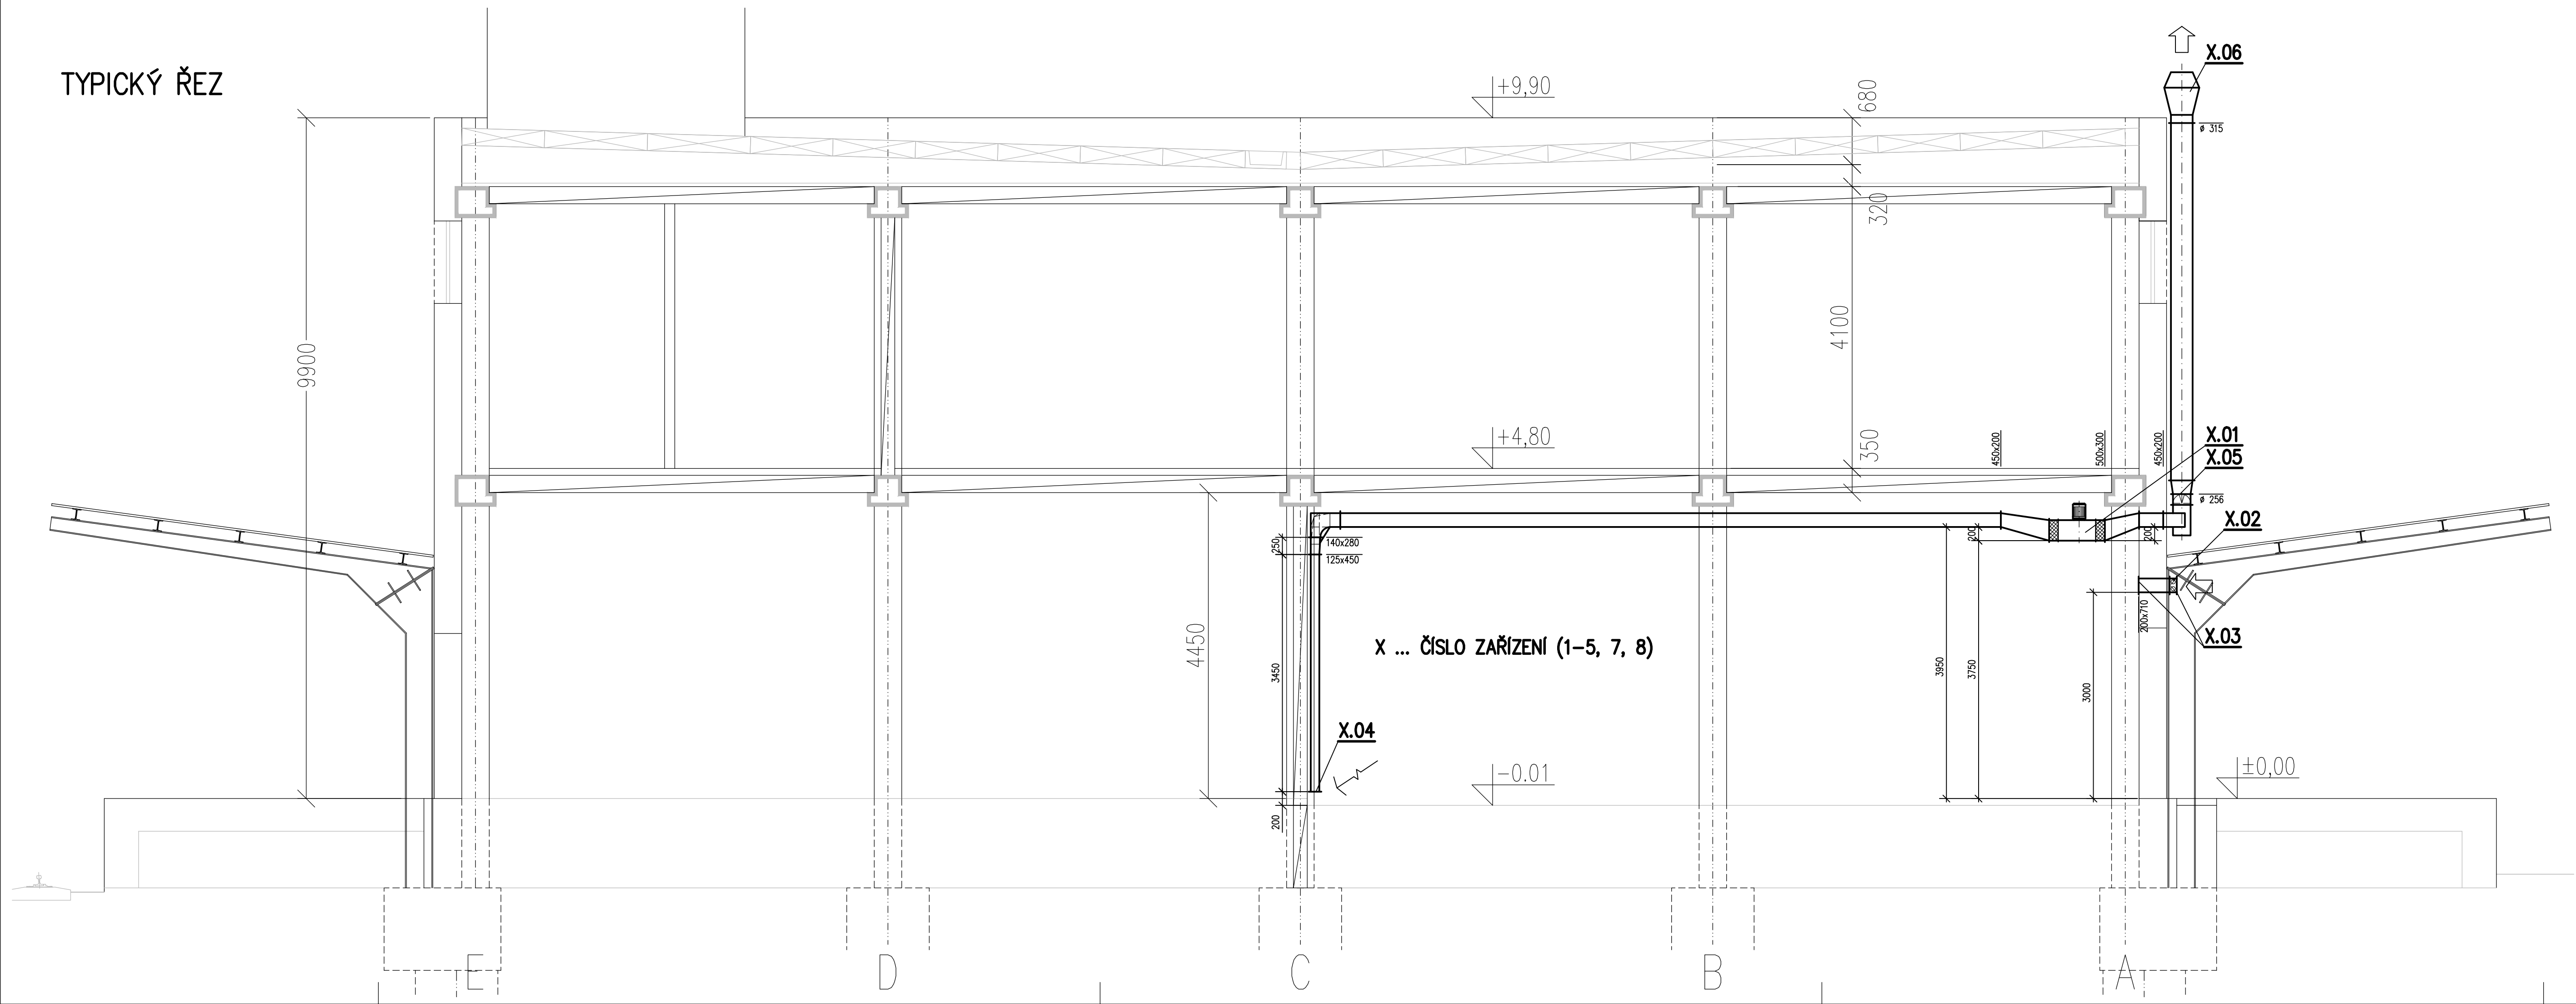

GENERALNÍ PROJEKTANT:		SCHÄUL ČERNÝ	ZAK. ČÍSLO UNIVERZE I 24007	SLOŽKA D.1.4.3
Ing. Tomáš Měktoha projekční kancelář vzduchotechniky a chlazení		Rohovládova Bělá I, 533 43 Rohovládova Bělá GSM: 605 760 554, E-mail: tomas.mektoha@prokter.cz IČO: 728 21 957		
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RY53 Synthesia, a.s., SBU Organická chemie, objekt RY53	ODP. PROJ.: PROJEKTANT: STUPEŇ:	ING. T. MĚKTOHA ING. T. MĚKTOHA DATUM: 10.2024	
DIL:	D.1.4.3 Vzduchotechnika	MĚŘITNO: 1:50 FORMAT: 10 A4	ČÍS. PŘÍLOHY:	
PŘÍLOHA:	ŘEZ A-A, TYPICKÝ ŘEZ		03	