

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 19.08.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00015 / 06/014

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon:

RY53 - varianta kraje

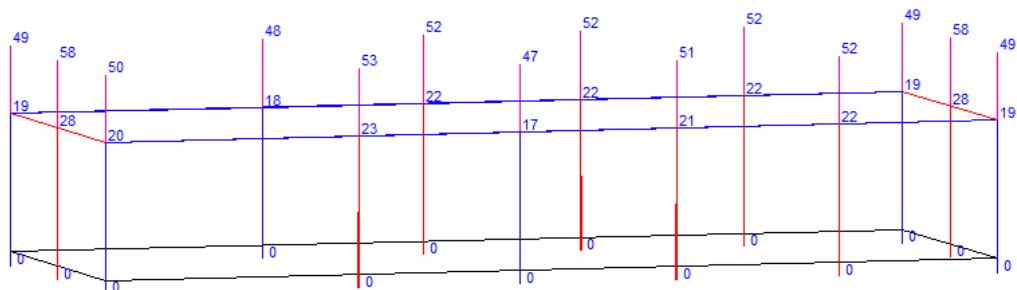

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00015

Jméno: SYNTHESIA

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 06/014

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --